


Русский

**Сплит-система
с внутренним блоком
настенного типа**

TCL

**Руководство по установке и
эксплуатации**

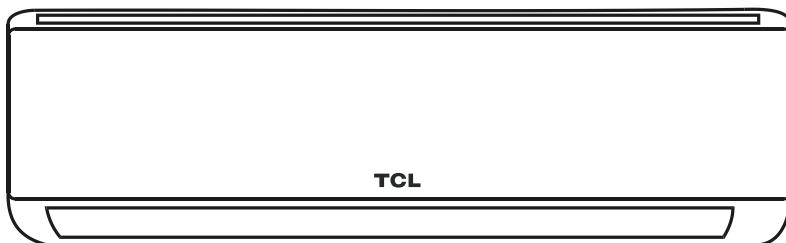

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА TCL

Данная инструкция по эксплуатации содержит важные рекомендации необходимые для выполнения пользователем, для обеспечения многолетней и безотказной работы кондиционера

Для сплит-систем:

СЕРИЯ ERA:

TAC-12HRIA/YA / TACO-12HIA/YA
TAC-18HRIA/YA / TACO-18HIA/YA

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Страница
Содержание	2
Меры предосторожности и рекомендации по установке	3
Название частей кондиционера	5
Описание кондиционера	6
Автоматический перезапуск и запуск аварийной кнопкой	7
Дисплей внутреннего блока	8
Эксплуатация пульта дистанционного управления	9
Пульт дистанционного управления GYKQ-76E	10
Управление кондиционером (пульт GYKQ-76E)	11
Руководство по установке кондиционера	19
Техническое обслуживание	28
Технические характеристики	29
Устранение неполадок	30
Гарантийные обязательства	32

 **ВНИМАНИЕ!**

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или смерти.

 **ОСТОРОЖНО!**

Требования, несоблюдение которых может привести к поражению электрическим током или серьезному повреждению оборудования.

 **ВНИМАНИЕ!**

- Внимательно прочтите данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы обращайтесь к официальному дилеру TCL.
- Кондиционер должен быть установлен в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами обладающими необходимыми навыками.
- Пользуйтесь кондиционером строго в соответствии с данной инструкцией. В данном руководстве не рассматривается возникновение всех возможных внештатных ситуаций при различных условиях эксплуатации, как и в случаях обращения с другими бытовыми электроприборами, руководствуйтесь здравым смыслом и будьте осторожны при использовании и техническом обслуживании кондиционера.
- Кондиционер не осуществляет приток свежего воздуха в помещение в котором он установлен. Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- Не храните бензин, спирт и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера.
- Не оставляйте рядом с кондиционером баллоны находящиеся под давлением (аэрозоли, лаки для волос и т.п.).
- Не допускайте детей в рабочую зону во время установки внутреннего и наружного блоков кондиционера.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, строго при условии, что эксплуатация устройства осуществляется под присмотром ответственных лиц, ознакомившихся со всеми мерами технической безопасности.
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Не допускается установка кондиционера в местах с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Кондиционер должен быть установлен с использованием надежных удерживающих кронштейнов.
- Убедитесь, что основание наружного блока надежно закреплено.
- Убедитесь, что воздух не попадает внутрь контура заполненного хладагентом, нет ли утечки хладагента после манипуляций с кондиционером.
- После установки кондиционера запустите пробный рабочий цикл и зафиксируйте операционные показатели.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и обслуживание устройства.
- Не засоряйте посторонние предметы в воздухозаборные и раздающие решетки кондиционера. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух очень сильно в помещении где находятся дети или инвалиды.
- Упаковочный материал может быть использован для повторной переработки. Отработавший свой срок службы кондиционер, следует доставить в центр по утилизации отходов.


 **ОСТОРОЖНО!**

- Кондиционер должен быть установлен в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Прокладка линий электропитания должна быть выполнена согласно электротехнических требований региона установки.
- Для включения и выключения кондиционера используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления или кнопку расположенную на внутреннем блоке.
- Убедитесь, что кондиционер находится в выключенном состоянии прежде чем вытащить вилку из розетки.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению оборудования заявленному в инструкции к кондионеру или указанному на табличке с техническими данными.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Выключатель и разъем электропитания должны содержаться в чистоте.
- Вставляйте вилку в розетку правильно и до конца, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания из-за плохого контакта.
- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- Убедитесь, что вилка подходит к розетке, если не подходит - замените розетку или вилку для соответствия национальным стандартам.
- При установке кондиционера необходимо предусмотреть на линии электропитания устройство автоматического отключения по высокому току и потoku короткого замыкания (автоматический выключатель) соответствующего номинала, согласно действующим национальным нормам и правилам, а также устройством защитного отключения по току утечки.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- При осуществлении ремонтных работ кондиционер следует отключить от электросети.
- Мощность плавкого предохранителя, установленного на плате кондионера составляет 3,15A / 250В.
- Не допускается использование кондиционера с установленным предохранителем несоответствующего номинала или перемычкой.
- После установки кондиционера электрическая вилка должны находиться в доступном месте.

НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

Внутренний блок настенного типа


№	Наименование
1	Передняя панель
2	Фильтр
3	Фильтр тонкой очистки (опционально)
4	Дисплей
5	Приемник ИК-сигнала
6	Крышка бокса электроподключений
7	Ионизатор (опционально)
8	Вертикальные жалюзи
9	Аварийная кнопка
10	Маркировочная табличка
11	Горизонтальные жалюзи
12	ИК-пульт управления

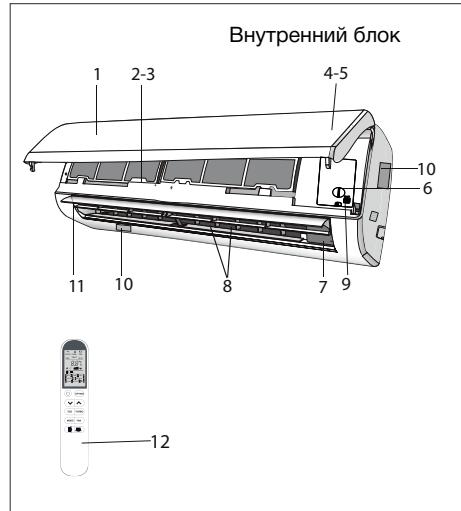

⚠ Примечание: представленное изображение лишь в общих чертах отображает строение внутреннего блока. Реальное расположение компонентов может отличаться от представленного на изображении выше.

Наружный блок

№	Наименование
13	Защитная решетка вентилятора
14	Маркировочная табличка
15	Крышка электроподключений
16	Подключение жидкостной линии
17	Подключение газовой линии

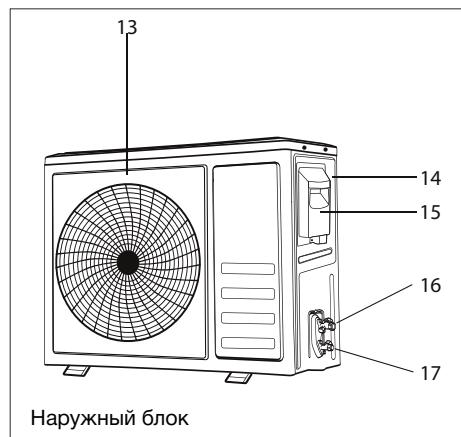

⚠ Примечание: представленное изображение лишь в общих чертах отображает строение наружного блока. Реальное расположение компонентов может отличаться от представленного на изображении выше.


ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Система кондиционирования предназначена для создания комфортных климатических условий в помещении. Она может охлаждать и осушать, а также нагревать воздух в автоматическом режиме.

Воздух, всасываемый вентилятором внутреннего блока, проходит через решетку на передней панели и пылевой фильтр. Затем воздух проходит через теплообменник, где он охлаждается и осушается или нагревается. Далее вентилятор выбрасывает обработанный воздух в помещение. Направление выхода воздуха регулируется воздушными жалюзи, движущимися автоматически вверх и вниз и, при наличии опции вертикальных автоматических жалюзи, влево и вправо.

Тепло, удаленное из помещения, рассеивается снаружи.

В процессе работы кондиционер (внутренний блок) обрабатывает воздух внутри помещения. Кондиционер не является источником и не обеспечивает приток свежего (уличного) воздуха, в связи с чем помещение необходимо периодически проветривать.

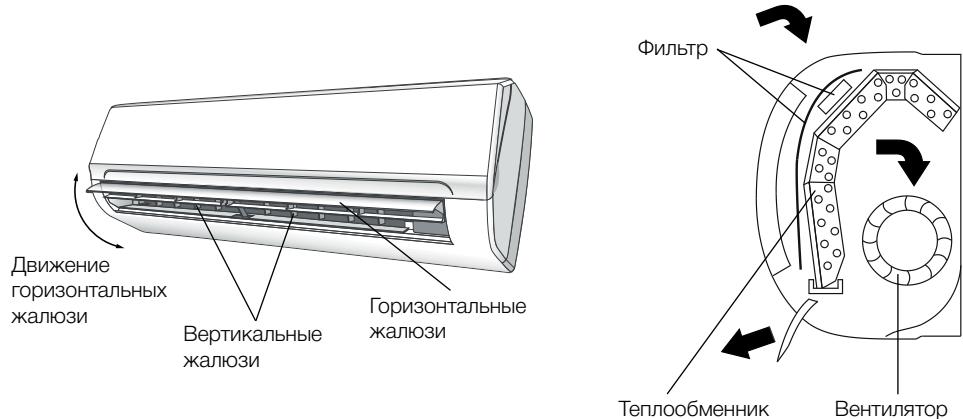

⚠ Во избежание травм и повреждения блока не касайтесь воздухозаборных и воздуховыпускных решеток при работе направляющих жалюзи.

⚠ Не просовывайте пальцы и посторонние предметы через воздухозаборную и воздуховыпускную решетки, это может привести к травме от вращающегося вентилятора.

Диапазон рабочих температур

Используйте кондиционер только в указанном температурном диапазоне.

В случае использования кондиционера в нарушение температурного диапазона указанного в таблице ниже, кондиционер может перейти в защитный режим и временно прекратить работу. Многократные попытки запуска кондиционера вне допустимого температурного диапазона могут привести к существенному сокращению общего ресурса (срока службы) кондиционера или появлению серьезных неисправностей.

Режим работы t°C	Охлаждение	Обогрев	Осушение
Температура внутри помещения	от +17°C до +32°C	от 0°C до +30°C	от +17°C до +32°C
Наружная температура	от 0°C до +53°C	от -15°C до +30°C	от 0°C до +53°C

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК И ЗАПУСК АВАРИЙНОЙ КНОПКОЙ

Функция автоматического перезапуска

В устройстве имеется активированная по умолчанию функция автоматического перезапуска, с помощью которой после пропадания электропитания могут сохраняться выбранные настройки.

Для отключения данной функции:

1. Выключите устройство и отсоедините его от сети.
2. Нажмите аварийную кнопку и одновременно подключите устройство к сети.
3. Держите экстренную кнопку нажатой более 10 секунд, пока не услышите 4 коротких звуковых сигнала.

Функция автоматического перезапуска отключена.

Для включения данной функции выполните те же действия, пока не услышите три коротких звуковых сигнала.

Работа в режиме запуска аварийной кнопкой



Если пульт дистанционного управления потерянся, выполните следующее.

Поднимите лицевую панель устройства для доступа к аварийной кнопке.

1. При однократном нажатии данной кнопки (один сигнал) устройство будет работать в режиме охлаждения.
2. При двукратном нажатии (два сигнала) устройство будет работать в режиме обогрева.
3. Для выключения устройства нужно просто нажать на кнопку снова (один длинный сигнал).
3. После 30 минут работы в указанных режимах устройство переходит в автоматический режим.

 Примечание: для разных моделей внешний вид и расположение аварийной кнопки может отличаться, но её назначение и использование одинаково.

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

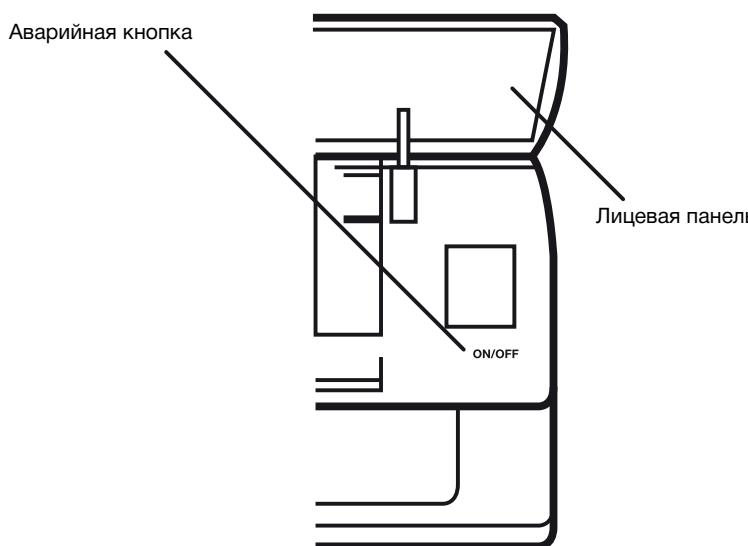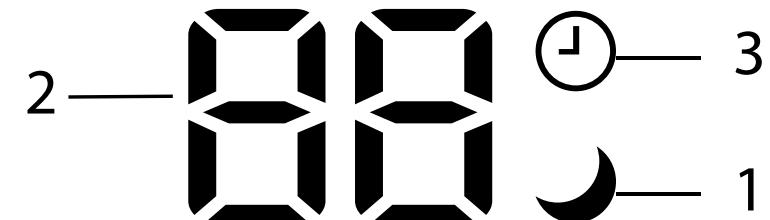


№	Индикатор	Символ	Описание
1	Индикатор режима «SLEEP»		Активирован режим «SLEEP» (COH)
2	Дисплей температуры		Установленная температура
3	Индикатор «таймер»		Активирован режим таймера

Примечание: внешний вид и расположение индикаторов у разных моделей может отличаться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ


Эксплуатация дистанционного пульта управления

- Направляйте пульт на внутренний блок.
- Между пультом и приемником внутреннего блока не должно быть штор, дверей и других предметов.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами.
- Храните пульт на расстоянии минимум 1 м от телевизоров и других электроприборов.

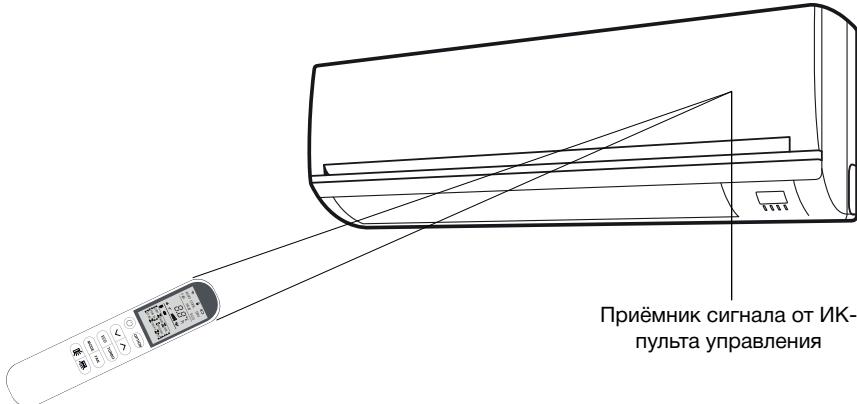

Установка и замена элементов питания в пульте управления

- Снимите крышку отсека батареек, сдвинув её по стрелке.
- Вставьте новые батарейки, проверив полярность (+ и -).
- Задвиньте крышку на место.

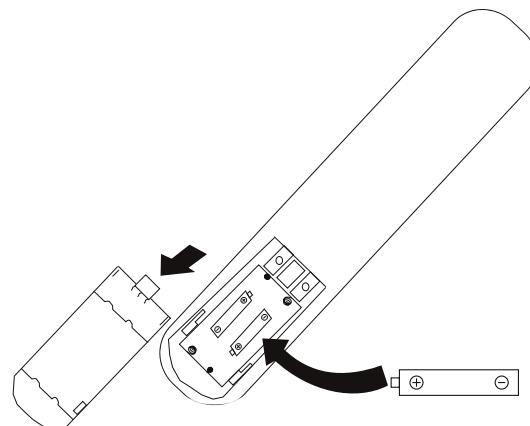

! Используйте две батарейки AAA (1,5 В). Не используйте аккумуляторы. Заменяйте старые батарейки новыми, того же типа тогда, когда дисплей перестает показывать четко или когда на дисплее появится значок «батарейка».

Батарейки следует утилизировать в соответствии с действующими правилами.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ GYKQ-76E


Описание кнопок пульта управления GYKQ-76E

№	Кнопка	Функция
1	ON/OFF	Включение / выключение блока
2	OPTION	Выбор, включение/выключение дополнительных функций [TIMER]; [DISPLAY]; [HEALTH]; [SLEEP]; [I FEEL]*
3	↑ (ВВЕРХ)	Увеличивает заданную температуру, время вкл/выкл по таймеру, навигация по меню
4	↓ (ВНИЗ)	Уменьшает заданную температуру, время вкл/выкл по таймеру, навигация по меню
5	ECO	Активирует экономичный режим работы кондиционера со сниженным энергопотреблением
6	TURBO	Запускает ускоренный режим нагрева/охлаждения. Функционирует непродолжительное время
7	MODE	Выбор режима работы кондиционера [AUTO]; [COOL]; [DRY]; [FAN]; [HEAT]
8	FAN	Выбор скорости вентилятора внутреннего блока
9	↑ (вверх)	Включение/выключение покачивания жалюзи вверх/вниз
10	↓ (влево/вправо)	Включение/выключение покачивания жалюзи влево/вправо

⚠ Примечание: функции [I FEEL]; [HEALTH]; [MILDEW]; [CLEAN]; [8°C] являются опциональными и могут быть недоступны в вашем кондиционере.


Описание символов на дисплее

№	Символ	Описание
1	Wi-Fi	Индикатор отправки сигнала
2	🔒	Блокировка кнопок включена
3	🔋	Индикатор разряда батареек
4	AUTO	Автоматический режим
5	COOL	Режим охлаждения
6	DRY	Режим осушения
7	FAN	Режим вентилятора
8	HEAT	Режим обогрева
9	ECO	Режим экономичный
10	23h [TIMER]	Индикатор работы по таймеру
11	28°C	Индикатор заданной температуры
12	⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	Индикатор скорости вращения вентилятора
13	🔇	Активирован бесшумный режим мин. скорость вращения вентилятора
14	💨	Активирован режим высокой мощности, TURBO
15	↑ (вверх)	Включение/выключение покачивания жалюзи вверх/вниз
16	↓ (влево/вправо)	Включение/выключение покачивания жалюзи влево/вправо
17	[TIMER]; [DISPLAY]; [HEALTH]; [SLEEP]; [I FEEL]; [8°C]	Дополнительные функции

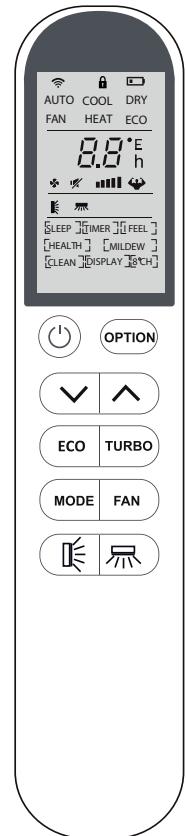


УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)


Включение / выключение кондиционера



При нажатии этой кнопки кондиционер включается, при повторном нажатии кнопки кондиционер выключается.

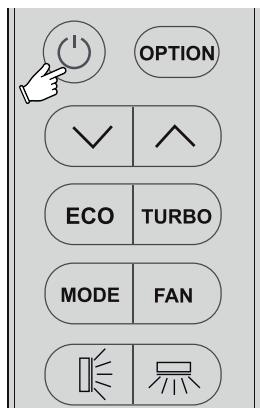


Выбор режима работы кондиционера



Нажатие кнопки **[MODE]**, позволяет выбрать один из режимов работы кондиционера:


[AUTO] → [COOL] → [DRY] → [FAN] → [HEAT]

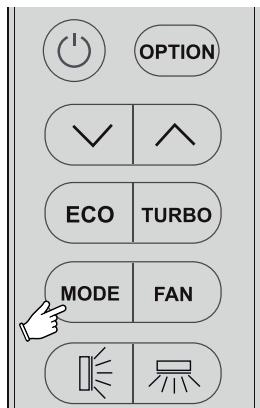

Режим «ОХЛАЖДЕНИЕ»



Для выбора режима охлаждения нажмите на пульте кнопку **[COOL]**, до появления на экране пульта значка [COOL].

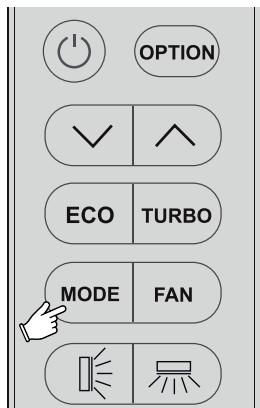


УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)

Режим «ОБОГРЕВ»



Режим обогрева

Для выбора режима обогрева нажмите на пульте кнопку **[HEAT]**, до появления на экране пульта значка [HEAT].

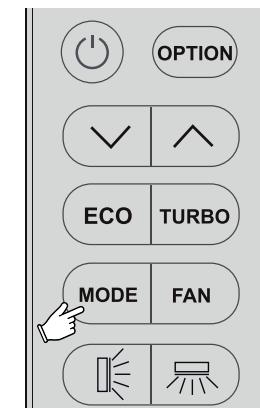


Режим «ОСУШЕНИЕ»



Режим осушения

Для выбора режима осушения нажмите на пульте кнопку **[DRY]**, до появления на экране пульта значка [DRY].

В режиме осушения в кондиционере запускается компрессор, устанавливается минимальная скорость вращения вентилятора, при этом отсутствует возможность выбора температуры и скорости вращения вентилятора внутреннего блока.

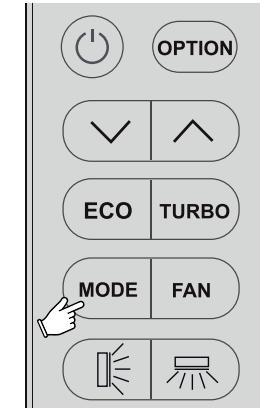


Режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ»



Режим вентиляции

Для выбора режима вентиляции нажмите на пульте кнопку **[FAN]**, до появления на экране пульта значка [FAN].

В режиме вентиляции работает только вентилятор внутреннего блока, что обеспечивает циркуляцию воздуха по помещению. Охлаждение, обогрев или осушение воздуха не происходит.

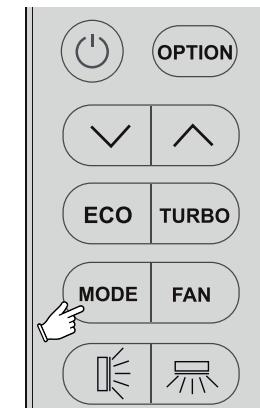

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)


Автоматический режим работы

AUTO

Автоматический режим

Для выбора автоматического режима нажмите на пульте кнопку  , до появления на экране пульта значка [AUTO].

В автоматическом режиме выбор режима работы кондиционера будет происходить автоматически в зависимости от температуры «уставки» и температуры в помещении.

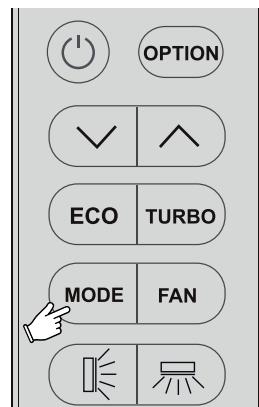

Выбор скорости вентилятора




Кнопка выбора скорости вентилятора внутреннего блока

Нажатие кнопки  , позволяет выбрать скорость вращения вентилятора в следующем порядке:

 →  →  →  →  →  →  → 

AUTO MUTE MIN LOW MID HI MAX TURBO

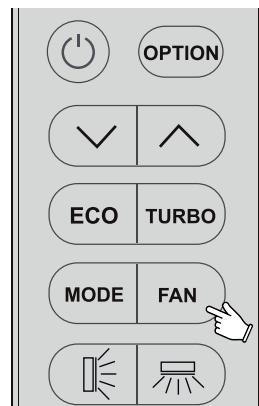

Функция «TURBO»




Режим максимальной мощности

Нажатие кнопки  , включает и выключает данную функцию.

В режиме «TURBO» кондиционер переходит в режим максимальной мощности, уставка температуры становится минимальной (охлаждение) или максимальной (обогрев), компрессор и вентилятор начинают работать на максимальной скорости.

Функция автоматически отключается через 15 минут.

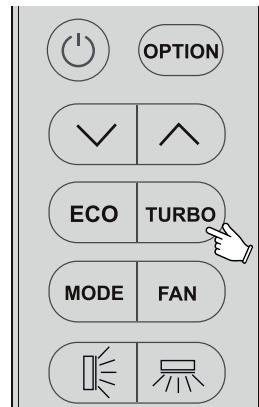

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)

Направления потока воздуха




Кнопки включения / выключения движения вертикальных и горизонтальных жалюзи

Нажатие кнопки  , приводит к движению горизонтальных жалюзи вверх/вниз, при повторном нажатии кнопки  , жалюзи остаются в текущем положении.

Нажатие кнопки  , приводит к движению вертикальных жалюзи влево/вправо, при повторном нажатии кнопки  , жалюзи остаются в текущем положении.

Примечание: Вертикальные автоматические жалюзи являются опциональными и могут быть не доступны в вашем кондиционере.

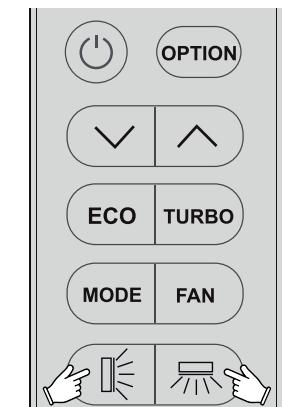


Режим «ECO»

ECO


Режим экономии электроэнергии

Нажатие кнопки  , включает и выключает данную функцию.

В режиме «ECO» кондиционер может менять уставку температуры для работы в более экономичном режиме. Данная функция работает в режимах «ОХЛАЖДЕНИЕ» и «ОБОГРЕВ».

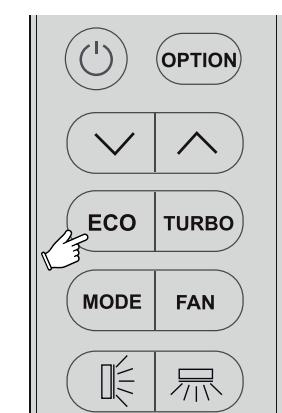

Свечение LED дисплея




Включение/отключение подсветки дисплея

Нажмите кнопку  1 раз, выберите в меню [DISPLAY] с помощью нажатия кнопок  и  , дождитесь, пока надпись [DISPLAY] начнет мигать.

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы включить подсветку на панели блока, при этом на дисплее пульта появится индикатор [DISPLAY].

Для выключения подсветки, повторите описанную процедуру еще раз.

Функция автоматически выключается через 2 часа.

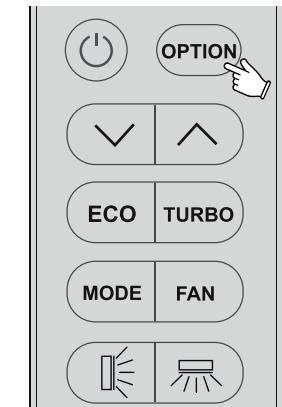

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)

Функция «I FEEL»

[I FEEL] Точный контроль температуры

Нажмите кнопку **(OPTION)** 1 раз, выберите в меню [I FEEL] с помощью нажатия кнопок **(<) и (>)**, дождитесь, пока надпись [I FEEL] начнет мигать. Нажмите кнопку **(OPTION)** еще раз, чтобы включить функцию [I FEEL], при этом на дисплее пульта появится индикатор [I FEEL]. Для выключения функции [I FEEL], повторите описанную процедуру еще раз.

При включении функции происходит отправка значения температуры измеренной датчиком расположенным в пульте управления в кондиционер, далее устройство вносит поправку в измерения полученные с собственного датчика находящегося на входе воздуха во внутренний блок.

Функция автоматически выключается через 2 часа.

Примечание: функция является опциональной и может отсутствовать у вашего кондиционера.

Функция «8°C HEATING»


[8°C H] Дежурный обогрев

Нажмите кнопку **(OPTION)** 1 раз, выберите в меню [8°C H] с помощью нажатия кнопок **(<) и (>)**, дождитесь, пока надпись [8°C H] начнет мигать. Нажмите кнопку **(OPTION)** еще раз, чтобы включить функцию [8°C H], при этом на дисплее пульта появится индикатор [8°C H]. Для выключения функции [8°C H], повторите описанную процедуру еще раз.

Для включения и выключения данной функции кондиционер должен быть выключен (находиться в режиме ожидания).

Если функция была активирована, то кондиционер автоматически включится в режиме «ОБОГРЕВ» когда температура в помещении упадет ниже +8°C и будет продолжать работать пока температура в помещении не достигнет +18°C, затем кондиционер выключится (перейдет в режим ожидания).

Примечание: функция является опциональной и может отсутствовать у вашего кондиционера.

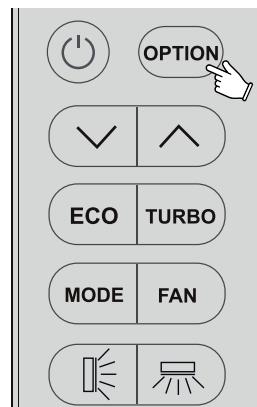

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)



Функция «SLEEP»

[SLEEP] Авторегулировка температуры. Режим «СОН»

Нажмите кнопку **(OPTION)** 1 раз, выберите в меню [SLEEP] с помощью нажатия кнопок **(<) и (>)**, дождитесь, пока надпись [SLEEP] начнет мигать. Нажмите кнопку **(OPTION)** еще раз, чтобы включить функцию [SLEEP], при этом на дисплее пульта появится индикатор [SLEEP]. Для выключения функции [SLEEP], повторите описанную процедуру еще раз.

В режиме «СОН» кондиционер автоматически поднимет (охлаждение) или понизит (обогрев) установку температуры только на 2°C (градуса) в течении 2-х часов, изменяя температуру установки на 1°C (градус) 1 раз в час.

Функция автоматически выключается через 10 часов.

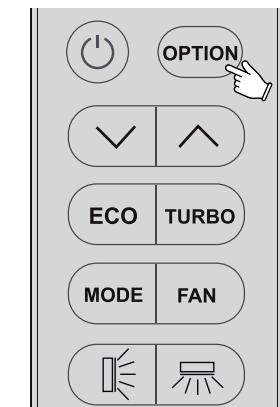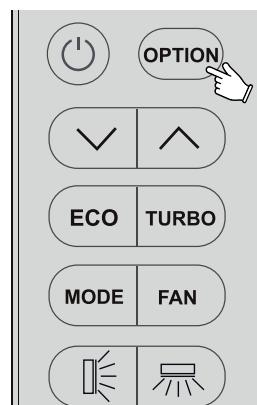

Режим «SELF CLEAN»

[CLEAN] Режим высокотемпературной самоочистки теплообменника внутреннего блока.

Для включения и выключения данной функции кондиционер должен быть выключен (находиться в режиме ожидания).


Нажмите кнопку **(OPTION)** 1 раз, выберите в меню [CLEAN] с помощью нажатия кнопок **(<) и (>)**, дождитесь, пока надпись [CLEAN] начнет мигать. Нажмите кнопку **(OPTION)** еще раз, чтобы включить функцию [CLEAN], при этом на дисплее пульта появится индикатор [CLEAN].

Данная функция помогает содержать теплообменник внутреннего блока в чистоте, что препятствует скоплению грязи (пыли), размножению бактерий и плесени.

Длительность процедуры самоочистки составляет 30 минут. По завершению процедуры вы услышите 2 коротких звуковых сигнала.

Во время процедуры возможны щелчки, потрескивания и другие звуки появляющиеся из-за термического расширения пластика.

Запускать функцию самоочистки следует при соблюдении следующего температурного диапазона.

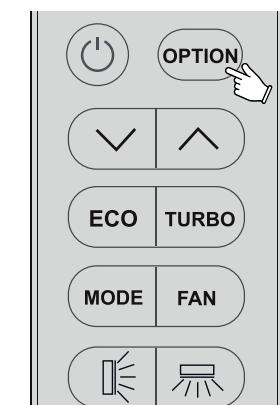

Рекомендуется запускать функцию самоочистки не реже 1 раза каждые 3 месяца.

Температура в помещении	от +17°C до +30°C
Наружная температура	от +5°C до +30°C

Примечание: функция является опциональной и может отсутствовать у вашего кондиционера.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)

Функция «TIMER»



Таймер включение или выключения кондиционера по времени

Установка таймера выключения кондиционера:

- Кондиционер должен быть включен и работать.
- Нажмите кнопку **OPTION** 1 раз, выберите в меню [TIMER] с помощью нажатия кнопок **⊖** и **⊕**, дождитесь, пока надпись [TIMER] начнет мигать. Нажмите кнопку **OPTION** еще раз, чтобы включить функцию настройки таймера отключения, при этом на дисплее пульта появится индикатор [TIMER] и цифры для установки времени (см. рисунок 1).
- Кнопками **⊖** и **⊕** установите необходимое время через которое кондиционер отключится (см. рисунок 2).
- Нажмите кнопку **OPTION**, для подтверждения установленного времени и выхода из режима настройки таймера.

Установка таймера включения кондиционера:

- Кондиционер должен быть выключен.
- Нажмите кнопку **OPTION** 1 раз, выберите в меню [TIMER] с помощью нажатия кнопок **⊖** и **⊕**, дождитесь, пока надпись [TIMER] начнет мигать. Нажмите кнопку **OPTION** еще раз, чтобы включить функцию настройки таймера отключения, при этом на дисплее пульта появится индикатор [TIMER] и цифры для установки времени (см. рисунок 1).
- Кнопками **⊖** и **⊕** установите необходимое время через которое кондиционер включится (см. рисунок 2).
- Нажмите кнопку **OPTION**, для подтверждения установленного времени и выхода из режима настройки таймера.
- После настройки времени включения кондиционера вы можете установить в каком режиме, с какой скоростью вентилятора и с какой уставкой температуры будет запущен кондиционер по таймеру.

Примечание:

- Для отмены настроек таймера, повторите описанную процедуру еще раз.
- В случае включения кондиционера с пульта или отключения от сети электропитания, настройки таймера будут сброшены.
- Если в процессе настройки таймера, в течении 5 секунд не будет нажата какая-либо кнопка, пульт управления выйдет из режима настройки таймера.

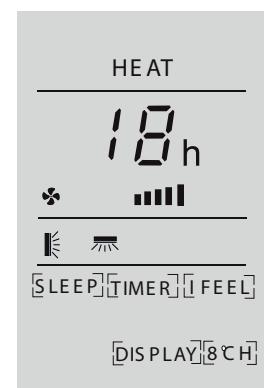
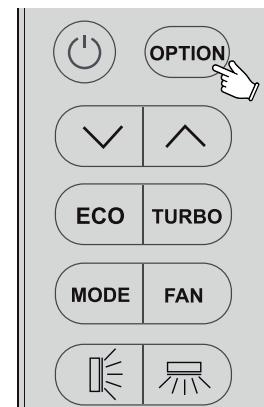


Рисунок 1



Рисунок 2

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ (ПУЛЬТ GYKQ-76E)

Функция «MILDEW»




Просушка теплообменника

Нажмите кнопку **OPTION** 1 раз, выберите в меню [MILDEW] с помощью нажатия кнопок **⊖** и **⊕**, дождитесь, пока надпись [MILDEW] начнет мигать. Нажмите кнопку **OPTION** еще раз, чтобы включить функцию [MILDEW], при этом на дисплее пульта появится индикатор [MILDEW].

Для выключения функции [MILDEW], повторите описанную процедуру еще раз.

Включение данной функции приводит к запуску вентилятора внутреннего блока в режим максимальной скорости на 15 минут, чтобы просушить теплообменник внутреннего блока. Данная процедура позволяет уменьшить риск появления плесени, когда кондиционер будет находиться в выключенном состоянии длительное время.

Примечание: функция является опциональной и может отсутствовать у вашего кондиционера.

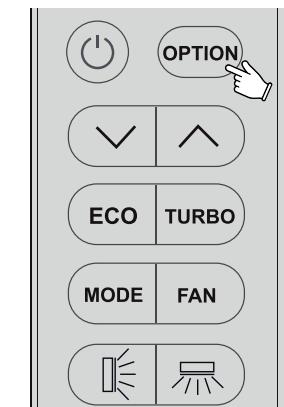


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

⚠ Установка кондиционера должна выполняться только квалифицированными специалистами. Перед началом работ Покупатель должен удостовериться в наличии у компании по установке или у конкретного специалиста соответствующей квалификации, опыта и необходимого инструмента.

Внутренний блок


- Установите внутренний блок кондиционера на надежную стену, которая не подвергается вибрациям.
- Отверстия впуска и выпуска воздуха не должны быть чем-то перекрыты, воздух должен свободно распространяться по комнате.
- Не устанавливайте блок рядом с источником тепла, пара или воспламеняющегося газа.
- Устанавливайте прибор рядом с электрической розеткой или отдельной электрической линией.
- Не устанавливайте кондиционер в месте, где он будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей.
- Устанавливайте кондиционер таким образом, чтобы расстояние между внутренним и наружным блоком было минимальным.
- Устанавливайте кондиционер так, чтобы трубка для слива дренажа не имела перегибов и вода из дренажного поддона могла стекать самотеком.
- Регулярно проверяйте корректную работу кондиционера.
- Обязательно выдержите минимальные отступы от стен и потолка, указанные на рисунке справа, для возможности обслуживания и ремонта кондиционера
- Установите внутренний блок так, чтобы лицевая панель могла легко и полностью открываться, это необходимо для доступа к фильтру и блоку электроподключений.

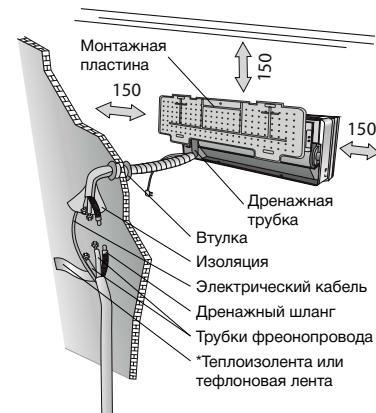

*Не используйте для обматывания трассы сантех ленту (ППЛ ленту).


Наружный блок

- Не устанавливайте наружный блок рядом с источником тепла, пара или воспламеняющегося газа.
- Не устанавливайте блок в слишком ветреных или пыльных местах.
- Не устанавливайте блок там, где ходят люди. Выберите место, где выход воздуха и шум не будут мешать соседям.
- Избегайте установки блока там, где он будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей (в противном случае используйте дополнительную защиту, которая в свою очередь, не препятствует свободному поступлению и выходу воздуха).
- Оставьте расстояние между наружным блоком кондиционера, как показано на рисунке, для обеспечения свободной циркуляции воздуха.
- Подберите для наружного блока устойчивое и безопасное место.
- Если наружный блок вибрирует во время работы, установите виброопоры или резиновые проставки.

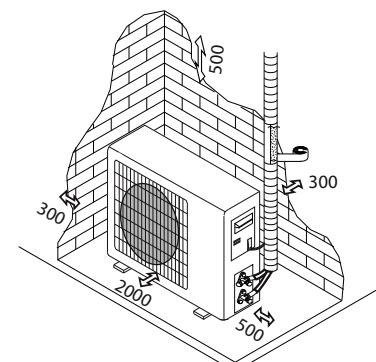

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Стандартные ограничения (в случае превышения - проконсультируйтесь с официальным дилером):

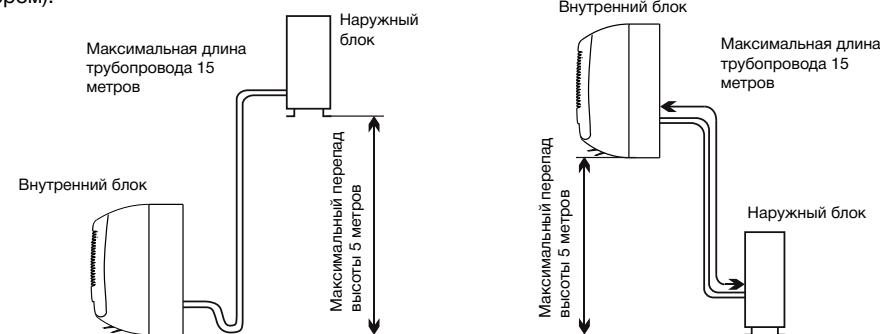


Перед началом установки решите, где будут располагаться внутренний и наружный блоки, учитывая также и расстояния, которые следует оставить между кондиционером и стеной, потолком и любыми другими препятствиями и предметами.

⚠ Внутренний блок устанавливается непосредственно в выбранном месте жилой комнаты. Избегайте установки внутреннего блока в коридорах и проходных помещениях

Крепление монтажной пластины


- С помощью строительного уровня обеспечьте точную горизонтальность и вертикальность осей при установке монтажной пластины.
- Проделайте в стене отверстие диаметром 40мм (минимум 32мм).
- Вставьте в отверстие пластиковые анкеры.
- С помощью саморезов закрепите монтажную пластину на стене.
- Проверьте надежность крепления монтажной пластины.

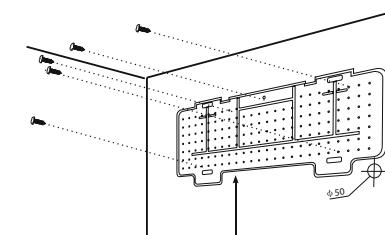

Примечание: Форма монтажной пластины может отличаться от представленной на рисунке, но на способ монтажа это не влияет.

Отверстия в стене для коммуникаций

- Выберите место для пробивки отверстия в наружной стене.
- Установите фланец в отверстие для скрытия повреждений от перфоратора.
- Отверстие должно быть выполнено под углом 5~10° в сторону улицы (это необходимо для возможности отведения конденсата самотеком).

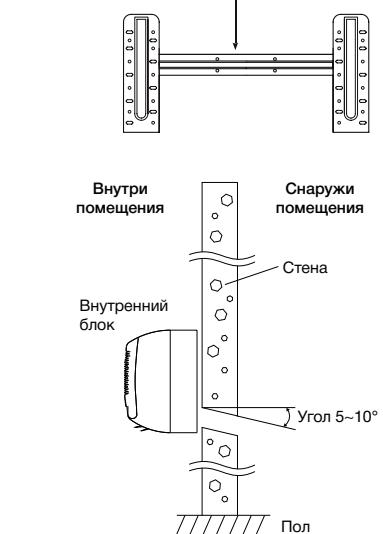

Примечание: Дренажная трубка должна быть проложена в стене под углом в сторону улицы

Электрические соединения

- Поднимите переднюю лицевую панель.
- Снимите крышку отсека электроподключений, как показано на рисунке (открутив винт или отщелкнув защелки).
- Схема электроподключений располагается с обратной стороны крышки отсека электроподключений.
- Обожмите конец кабеля соответствующим наконечником (кольцевым или вилочного типа)
- Заведите кабель в отсек электроподключений внутреннего блока и при помощи винта затяните наканечник в колодке.
- Кабель, соединяющий внутренний и наружный блоки должен быть необходимого сечения и предназначен для наружного использования.
- Если при подключении внутреннего блока к сети электропитания используется заводской провод с вилкой на конце, розетка должна быть на видном месте и в легком доступе, чтобы при необходимости кондиционер можно было быстро отключить от сети.
- Следует обеспечить надежное заземление.

Примечание: Заводской кабель подсоединен к главной печатной плате внутреннего блока производителем.

Прокладка трасс фреонопровода

- Трубы для подключения фреонопроводов на внутреннем блоке могут быть направлены в разных направлениях (см. рисунок справа). Если трубы направлены в сторону 1, удалите пластиковую заглушку на корпусе внутреннего блока.
- Дренажный шланг должен располагаться под медными трубами.
- Не снимайте с трубок пластиковые колпачки вплоть до момента монтажа труб.
- При сгибании труб следите чтобы они не заламывались.
- Не следует сгибать трубку в одном месте более трех раз, она утратит прочность.
- Разворачивайте бухтованную трубу осторожно и равномерно как показано на рисунке справа.
- Наденьте гайку на трубу и развалыцуйте трубу.
- Используйте для развалыковки труб строго эксцентриковую развалыковку.




Примечание: Не допускается чтобы гайки соединения медных трубопроводов, соединения дренажного шланга и электрические соединения находились в полостях стен или в местах с сильно ограниченным доступом.

Подключение фреонопровода к вн. блоку

- Удалите колпачок с трубы внутреннего блока (проверьте чтобы внутри не попала влага и грязь)
- Соедините конусную гайку и конец развалыкованной трубы так чтобы они были направлены строго друг на друга под одним углом.
- Начинайте накручивать гайку от руки. Гайка должна свободно накручиваться от руки вплоть до соприкосновения с медной трубой в месте развалыковки.
- Затяните соединение используя два гаечных ключа соответствующих размеров.
- Финальную затяжку соединения произвести с использованием динамометрического ключа следующим моментом:

Примечание: Всегда используйте два гаечных ключа для затяжки соединений.

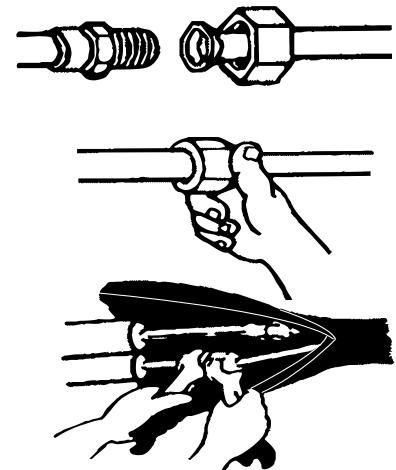


Труба (соединение)	Момент затяжки (Н·м)	Примерное усилие (при использовании гаечного ключа 20cm)
1/4 (φ6,35)	15-20	~ усилие запястья
3/8 (φ9,52)	31-35	~ усилие руки
1/2 (φ12,7)	35-45	~ усилие руки


Подключение дренажной трубы вн. блока

Монтаж дренажного шланга необходим для удаления (отвода) конденсата из внутреннего блока при работе кондиционера в режиме «Охлаждение»

- Проложите дренажный шланг так чтобы не было перегибов, волн, петель и других элементов создающих свойства сифона.
- Дренажный шланг должен быть проложен под уклоном.
- Не сгибайте дренажный шланг, не оставляйте его висеть, не сворачивайте и не опускайте его конец в воду.
- Если дренажный шланг был удлинен, место соединения должно быть герметичным и теплоизолировано.



Правильно

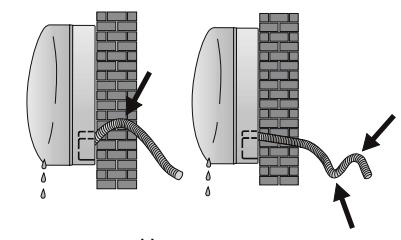

Неправильно



Примечание: Дренажный шланг рекомендуется прокладывать вместе с фреонопроводом до наружного блока и закреплять к кронштейну (под ножкой) с вылетом 5 см от края кронштейна. Это позволит избежать падения капель дренажа на подоконники окон этажей ниже.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Установка внутреннего блока


После монтажа труб, произведенного в соответствии с инструкцией, проложите межблочный кабель. Затем проложите дренажный шланг. Обмотайте трассу (médные трубы, дренажный шланг, межблочный кабель) защитной тефлоновой лентой.

- Подготовьте трубы хладагента, межблочный кабель и дренажный шланг.
- Обмотайте соединительные части труб теплоизоляцией.
- Протяните трассу через отверстие, проложите вдоль стены и надежно закрепите внутренний блок на верхней части монтажной пластины.
- Плотно прижмите нижнюю часть внутреннего блока к монтажной пластине до щелчка.

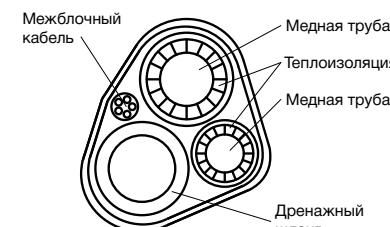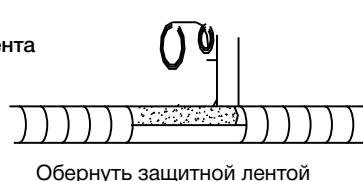

Установка наружного блока

- Наружный блок должен быть установлен на крепкую и надежную стену и хорошо закреплен.
- Если стена не обладает достаточной прочностью, устанавливайте наружный блок на землю на подставке.
- Перед подключением фреонопровода и межблочного кабеля необходимо убедиться, что вокруг блока есть необходимое пространство для работы и для обслуживания наружного блока.
- Прикрутите кронштейн к стене при помощи анкеров. Выбор анкеров выполняется в зависимости от материала, толщины стены и веса наружного блока.
- Используйте все отверстия в кронштейнах для крепления его к стене.
- При установке блока убедитесь, что выбранное место и способ установки не нарушают местные нормы и правила.

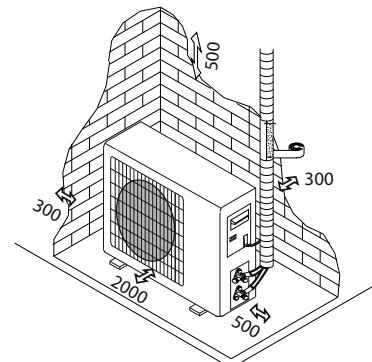


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Устройство дренажа наружного блока

Во время работы кондиционера в режиме «ОБОГРЕВ» на наружном блоке образуется конденсат. Для отвода конденсата на дне наружного блока предусмотрено отверстие.


- Дренажное отверстие находится в поддоне наружного блока.
- Установите отводную трубку для дренажа в отверстие в поддоне.
- Закрепите дренажный шланг на отводную трубку. И отведите трубку в сторону.
- Убедитесь, что конденсат течет через дренажную трубку и одновременно не капает (сливается) на конструкции здания или на дорогу, где могут находиться люди.

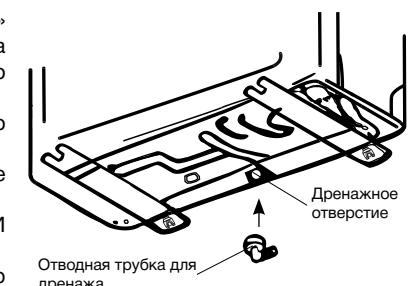

Примечание: Во время работы наружного блока в режиме «ОБОГРЕВ», теплообменник наружного блока может покрываться инеем и обмерзать. Кондиционер периодически будет запускать режим разморозки, что будет приводить к оттаиванию теплообменника наружного блока и обильному сбросу влаги.

Электрические соединения

- Снимите крышку отсека электроподключений наружного блока.
- Схема электроподключений находится с обратной стороны крышки отсека электроподключений.
- Обожмите концы кабеля соответствующим наконечником (кольцевым или вилочного типа)
- Заведите кабель в отсек электроподключений наружного блока и при помощи винта затяните наконечник в колодке.
- Кабель, соединяющий внутренний и наружный блоки должен быть необходимого сечения и предназначен для наружного использования.
- Наружный блок должен быть надежно заземлен.
- Закройте крышку.

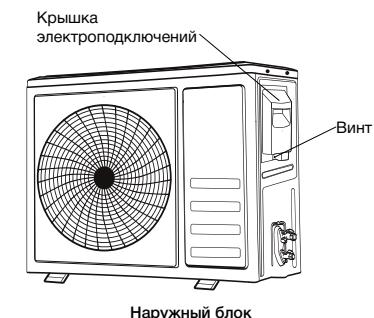

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Подключение фреонопровода к нар. блоку

- Очистите концы медных труб от загрязнений и пыли
- Открутите гайки с запорных вентиляй газовой и жидкостной линий подключения фреонопровода (медных труб) к наружному блоку.
- Наденьте гайки на трубы фреонопровода соответствующего диаметра.
- Развальцуйте концы медных труб.
- Соедините руками медные трубы с посадочными местами на вентилях.
- Придерживая рукой трубу, начинайте закручивать гайки.
- Гайки должны свободно закручиваться от руки.
- Затяните соединения используя два гаечных ключа соответствующих размеров.
- Финальную затяжку соединения произвести с использованием динамометрического ключа следующим моментом:

Примечание: Всегда используйте два гаечных ключа для затяжки соединений.



Труба (соединение)	Момент затяжки (Н·м)	Примерное усилие (при использовании гаечного ключа 20 см)
1/4 (ф6,35)	15-20	~ усилие запястья
3/8 (ф9,52)	31-35	~ усилие руки
1/2 (ф12,7)	35-45	~ усилие руки
Гайка сервисного порта	7-9	~ усилие пальцев
Защитная крышка вентиля	25-30	~ усилие руки

Вакуумирование системы

После соединения фреонопровода к внутреннему и наружному блокам, необходимо удалить воздух и влагу из контура при помощи вакуумного насоса.

- Наличие воздуха и влаги в контуре охлаждения приводит к окислению масла и поломке компрессора.
- Количество времени которое требуется для вакуумирования системы сильно зависит от ее объема, температуры и влажности воздуха.
- Минимальное время вакуумирования составляет 30 минут при температуре наружного воздуха выше +15°C.

Примечание: Проведение процедуры вакуумирования при температуре наружного воздуха ниже 0°C не допускается, если монтаж проводился в два этапа.

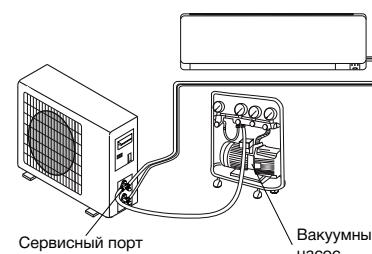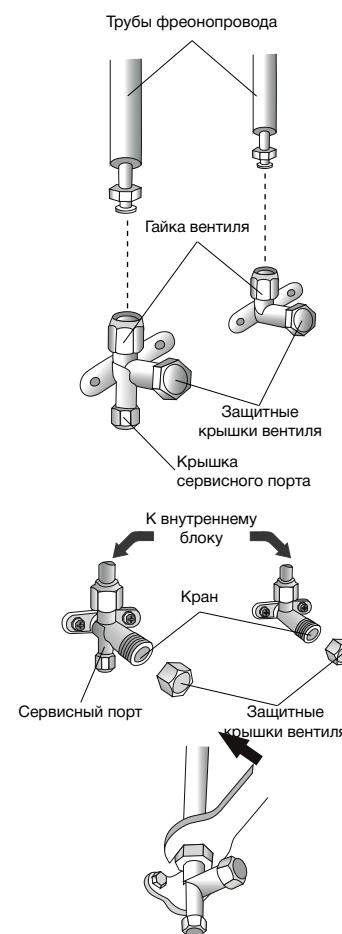

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Порядок вакуумирования системы

Порядок действий по удалению воздуха и влаги из холодильного контура.



- Открутите и снимите защитные крышки с вентиляй.
- Открутите и снимите защитную крышку с сервисного порта.
- Подсоедините шланг вакуумного насоса к центральному порту манометрической станции.
- Запустите вакуумный насос, и продолжайте процесс вакуумации в течение 30 минут и более, до достижения вакуума (остаточного давления) 4,0 мбар (0,004 бар).
- Не отключая и не останавливая вакуумный насос, закройте кран низкого давления на манометрической станции.
- Остановите вакуумный насос.
- Через 10 минут после остановки вакуумного насоса убедитесь что давление не начало расти.
- Если давление не растет, открутите на 1/4 оборота кран двухходового вентиля до достижения давления в системе 10 бар (при условии, что температура наружного воздуха выше +15°C), затем закройте кран.
- Проверьте все соединения на предмет утечек при помощи пены (мыла и воды) или при помощи течесискателя.
- Если утечек не обнаружено, откройте кран запорного вентиля жидкостной линии, затем кран вентиля газовой линии.
- Закрутите защитные крышки вентиляй требуемым моментом.

Дозаправка системы фреоном

- Кондиционер в заводской комплектации заправлен фреоном на длину трассы не более 5 метров.
- Если длина трассы фреонопроводов превышает 5 метров необходимо произвести дозаправку системы фреоном.
- Расчет дозаправки производится по длине жидкостной трубы (трубы меньшего диаметра).

Труба	Кол-во фреона, гр/метр (на каждый метр трассы свыше 5 метров)
1/4 (ф6,35)	20
3/8 (ф9,52)	30

- Дозаправка производится исключительно по весу, с использованием специальных высокоточных весов.
- Категорически не допускается дозаправка системы по давлению, звуку, опыту и т.д.

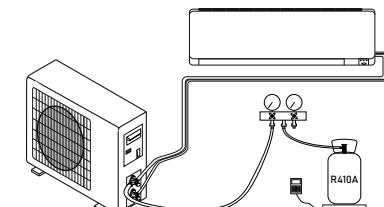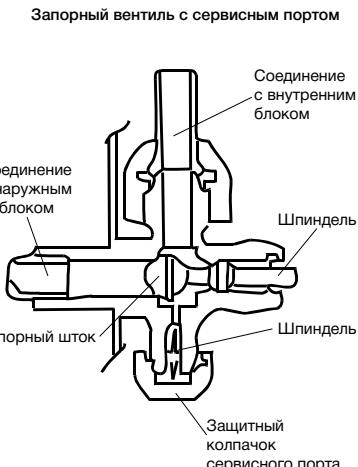

Первый запуск и проверка параметров

- Перед запуском кондиционера проверьте что давление фреона в системе соответствует расчетному давлению кипения фреона для температуры при которой происходит измерение (запуск).
- После запуска кондиционера необходимо проверить базовые параметры кондиционера.

Тестирование кондиционера:

- Происходит ли включение/выключение кондиционера?
- Работает ли таймер, сохраняются ли настройки?
- Горят ли лампы-индикаторы (дисплей внутреннего блока)?
- Сливается ли конденсат при работе в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ»?

Тестирование наружного блока:

- Наружный блок работает без посторонних шумов?



Общее тестирование системы:

- Запустите кондиционер в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ»
- Замерьте давление в системе через 3 минуты после непрерывной работы компрессора кондиционера.
- Давление должно быть выше 8,0 бар
- Замерьте параметры воздуха на входе во внутренний блок и на выходе из внутреннего блока. Перепад температур на входе и выходе должен быть не менее 7°C.
- Отключите манометрическую станцию.
- Закрутите крышку сервисного порта необходимым моментом.

Примечание: Система защиты кондиционера не позволяет запуститься компрессору в течении 3 минут после первичной подачи электропитания и включении кондиционера с пульта управления.

Заключительные моменты

- Зафиксируйте трубы на стене (предварительно обмотав их защитной тефлоновой лентой) с помощью зажимов или иных креплений.
- Загерметизируйте отверстие в стене через которое проходят трубы хладагента, чтобы исключить проникновение влаги и воздуха.
- Установите декоративный фланец (ононально)

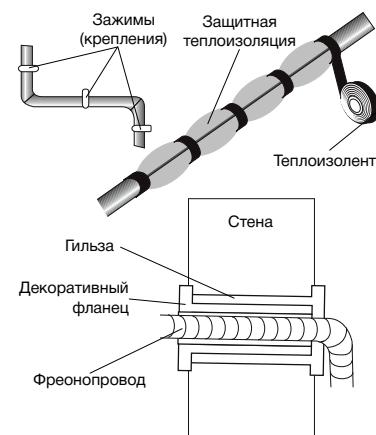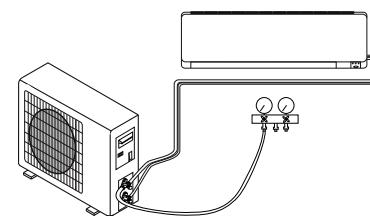


Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание является важным моментом в обеспечении надежной работы кондиционера.


Перед осуществлением технического обслуживания выключите кондиционер с пульта управления и отключите от линии электропитания.

Внутренний блок:

- Стандартный противопылевой фильтр.
- Откройте переднюю лицевую панель в направлении указанном стрелками.
- Придерживая одной рукой переднюю панель, другой рукой вытащите воздушный фильтр (две секции).
- Промойте фильтр проточной теплой водой (температура воды не должна превышать 40°C).
- Просушите фильтр в прохладном и сухом месте.
- Придерживая одной рукой переднюю панель, вставьте фильтр другой рукой.
- Закройте панель.

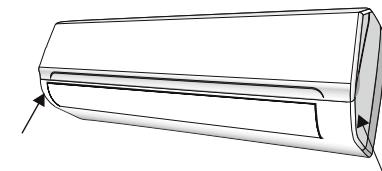

Воздушный фильтр

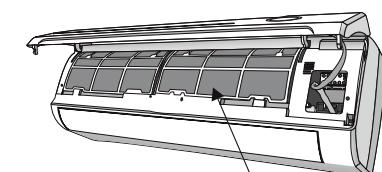


Кондиционер может комплектоваться дополнительными фильтрами тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки не подлежат обслуживанию, не моются, не чистятся.

Фильтры тонкой очистки рекомендуется менять каждые 6 месяцев.

Чистка теплообменника

- Откройте переднюю панель блока, приподнимите ее, потяните на себя и снимите ее с креплений чтобы облегчить процесс чистки.
- Протрите внутренний блок тряпкой смоченной в воде с мылом (с нейтральным pH).
- Не используйте для чистки растворители и агрессивные моющие средства.
- Наружный блок необходимо очистить от листьев, пуха и т.д.
- Теплообменник наружного блока необходимо промыть мойкой высокого давления. Струю необходимо направлять перпендикулярно ламелям теплообменника чтобы исключить их залом.

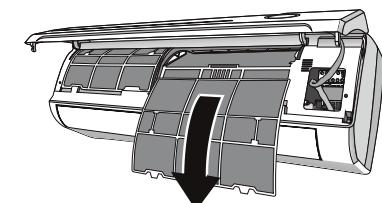

Техническое обслуживание в конце сезона

- Отключите прибор от сети.
- Почистите и замените фильтры.
- Если у кондиционера есть режим самоочистки, запустите режим самоочистки.
- В теплый и сухой день включите кондиционер в режиме «ВЕНТИЛЯТОР» на несколько часов чтобы блок полностью просох.

Замените элементы питания (батарейки тип: AAA, 2шт), если:

- Внутренний блок не реагирует на команды с пульта управления
- Не включается подсветка дисплея
- На дисплее не отображаются символы

Как:

- Снимите крышку сзади, установите батарейки соблюдая полярность (+ и -).

Примечание: Используйте только новые батарейки, при длительном периоде неиспользования кондиционера вынимайте батарейки из пульта управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Характеристики	Модель внутреннего блока		TAC-12HRIA/YA	TAC-18HRIA/YA
	Модель наружного блока		TACO-12HIA/YA	TACO-18HIA/YA
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52 (1,52 ~ 3,95)	5,00 (1,80 ~ 5,70)
	Обогрев		3,66 (1,52 ~ 4,24)	5,00 (1,80 ~ 6,50)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,09	1,51
	Обогрев		1,01	1,42
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	ф 9,52 (3/8")	ф 12,70 (1/2")
	Жидкостной		ф 6,35 (1/4")	ф 6,35 (1/4")
	Макс. длина трассы ³		15м	
Параметры хладагента и заправка	Перепад высот		5м	
	Тип		R410A	
	Базовая заправка	г	650	1200
Длина фреонопровода для базовой заправки, м			5	
Электропитание	Тип	220-240В/50Гц/1ф		
	Межблочный кабель	4 x 1,5мм ²	4 x 1,5мм ²	
	Подключение электропитания	Внутренний блок		
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	от +17° до +32°C		
	Обогрев	от 0° до +30°C		
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	от 0° до +53°C		
	Обогрев	от -15° до +30°C		
Масса нетто	Внутренний блок	кг	8	12
	Наружный блок		25	36
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний блок	мм	811 x 278 x 198	1015 x 313 x 221
	Наружный блок		754 x 552 x 300	780 x 605 x 290

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C
2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)
3. Приведены параметры эквивалентной длины магистрали, при вариантах установки с длиной трубопроводов приближенной к максимально заявленным значениям, проконсультируйтесь со службой технической поддержки

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Вероятная причина
Кондиционер не работает	Отключено электропитание / вилка не включена в розетку
	Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока
	Повреждение термомагнитного прерывателя цепи компрессора
	Поврежден плавкий предохранитель
	Повреждены контакты
	Кондиционер находится в защитном режиме
	Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора
	Активна функция включения таймера
	Повреждения в блоке электроподключений
	Специфичный запах
Странный звук, щелчки	Загрязненный фильтр
	Шум текущей воды
	Образование тумана в месте выхода воздуха из кондиционера
	Звук возникает из-за расширения и сжатия лицевой панели от изменения температуры и не свидетельствует о наличии проблемы
	Неподходящая настройка температуры
	Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо
	Грязный воздушный фильтр
	Вентилятор настроен на минимальную скорость
	Другие источники тепла в помещении
	Нет или недостаточно хладагента
Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления	ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего блока
	Батарейки ПДУ разрядились
	Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятствия
	Возможно дисплей выключен с пульта кнопкой «DISPLAY»
Дисплей выключен	Отключено электропитание кондиционера

Немедленно выключите кондиционер и отсоедините шнур от сети, если:

Работающий кондиционер издает странные звуки (хруст, писк, громкий гул, треск и тд.)
Повреждена защитная крышка электронного блока управления
Повреждены плавкие предохранители или выключатели
В прибор попала вода или какие-либо предметы
Кабели или розетка перегорелись
От прибора исходит сильный запах и/или дым
Сообщения об ошибках на дисплее

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Считывание ошибок при неисправности кондиционера

Во время работы кондиционера микропроцессор постоянно считывает и анализирует показания и данные поступающие с разных датчиков системы. Если показания с датчиков выходят за рамки допустимых значений на дисплее внутреннего блока кондиционера загорается код ошибки, а наружном блоке начинает мигать светодиод.

Описание ошибки	
E1	Ошибка датчика температуры входящего воздуха (IRT Sensor)
E2	Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока (IPT Sensor)
E3	Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока (OPT Sensor)
E4	Обнаружена утечка фреона (несоответствие измеренных значений)
E6	Ошибка вентилятора внутреннего блока и/или ошибка связи между DC -вентилятором и платой управления
E7	Ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8	Ошибка датчика температуры трубы нагнетания наружного блока
E9	Ошибка инверторного модуля (IPM) наружного блока
EF	Ошибка вентилятора наружного блока (DC motor)
EA	Ошибка по датчику тока
EE	Ошибка главной платы управления (PCB EEPROM) наружного блока
Ed	Ошибка главной платы управления (PCB EEPROM) внутреннего блока
EH	Ошибка датчика температуры трубы всасывания наружного блока
CL	Срабатывание таймера очистки фильтра (произведите очистку фильтра)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии и гарантийный талон

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектацию.

Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Условия гарантии:

Гарантийный срок на изделие составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента продажи.

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, при соблюдении покупателем указанных в документе условий эксплуатации, будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристики. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ заполнен полностью и правильно.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.

Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- в случае внесения изменений в изделие, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- на детали отделки корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или на объекте установки (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней, если иной срок не предусматривается действующим законодательством. Указанный выше гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта оговаривается договором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:


- если отсутствует, был изменен или невозможно прочитать серийный номер изделия;
- использования изделия не по прямому назначению, не в соответствии с руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании; нарушена целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки, хранения, монтажа и пуско-наладки оборудования;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организацией;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования;
- истек срок действия гарантии, установленный в настоящем гарантийном талоне;
- соединения и коммутации оборудования TCL с оборудованием других производителей.

Особые условия эксплуатации оборудования для кондиционирования и вентиляции:

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по желанию покупателя в нарушение действующих требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:


- было неправильно подобрано и куплено оборудование для кондиционирования и вентиляции воздуха для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Информация о дате производства кондиционера



1 1 4 3 8 N I C 6 1 0 I 5 1 9 0 0 1 7 4

Год производства 12 знак (по порядку)



13 знак (по порядку)

День производства (0-31)

Месяц производства

I - 2018
J - 2019
K - 2020
L - 2021

1 - январь	7 - июль
2 - февраль	8 - август
3 - март	9 - сентябрь
4 - апрель	A - октябрь
5 - май	B - ноябрь
6 - июнь	C - декабрь



Импортер (поставщик) на территории Российской Федерации:
ООО "АТЛАС"

140060, Московская область, Люберецкий район,
пос. Октябрьский, ул. Старый двор, стр. 4
Тел: +7 (495) 669-18-98

TCL Home Appliances (HK) Co., Limited
7/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park Shatin, N. T., Hong Kong, China.
Branch of the manufacturer: TCL HOME APPLIANCES (HK) CO., LTD.
NO. 59 Nantou West Road, Nantou town, Zhongshan,
Guangdong, China, 528427